


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260139**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2026-02-06	Analys datum 2026-02-10
Järngatan 12	Ankomstdatum 2026-02-06	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Produkt 0/32 Betongkross	Entreprenör	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen	Märkning 4013-418-4275	

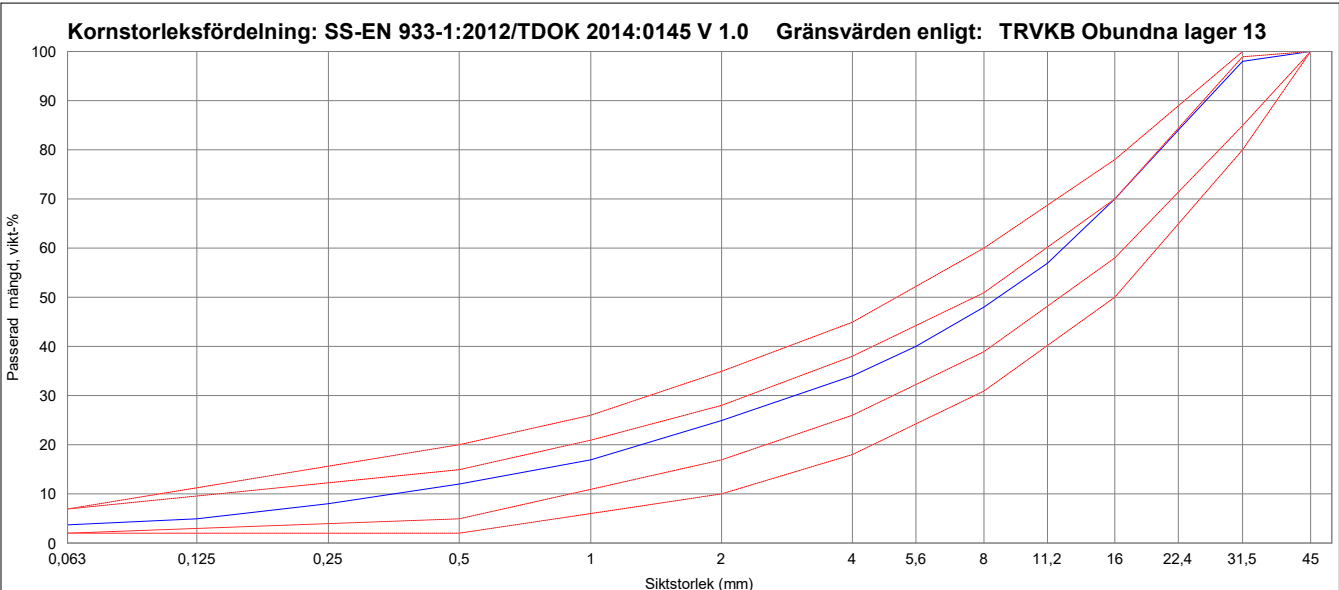

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90				
Analysvärde	3,7	5	8	12	17	25	34	40	48	57	70	84	98	100						
Deklarerad																				
Min	2,0			2	6	10	18		31		50		80	100						
Max	7,0			20	26	35	45		60		78		100							

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 1097-1:2024, Bestämning av nötningsmotstånd (Vikt-%)	20	10 - 14 mm	
Micro-Devalvärde			
Analysprov A(%):	20,2		
			Ort och datum Vällsta, 2026-02-10
			<i>Samuel Sköldblom</i>
			Samuel Sköldblom, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.