


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260141**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2026-02-06	Analys datum 2026-02-06
Järngatan 12	Ankomstdatum 2026-02-06	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Produkt 0/63 Betongkross	Entreprenör	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen	Märkning 4013-418-4275	

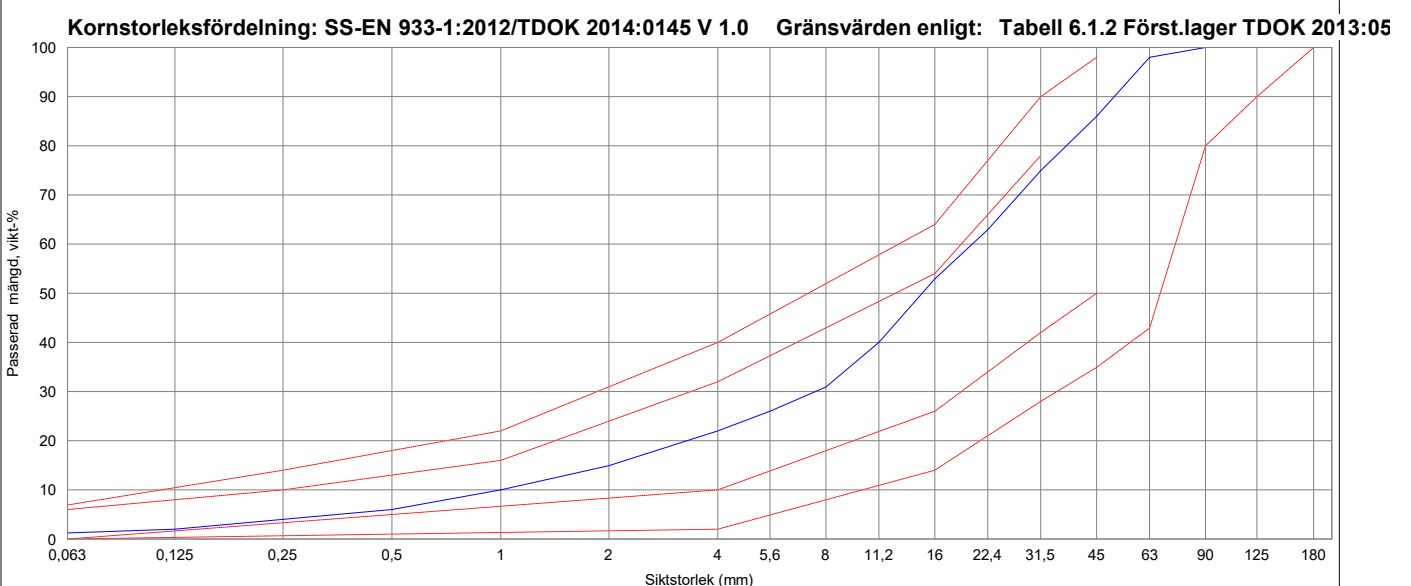

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	180		
Analysvärde	1,3	2	4	6	10	15	22	26	31	40	53	63	75	86	98	100				
Deklarerad																				
Min	0,0						2				14		28	35	43	80	90	100		
Max	7,0		14		22		40				64		90	98						

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning av material <16 mm och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 1097-1:2024, Bestämning av nötningsmotstånd (Vikt-%)	19	10 - 14 mm	
Micro-Devalvärde			
Analysprov A(%):	18,8		
			Ort och datum
			Vällsta, 2026-02-10
			<i>Samuel Sköldblom</i>
			Samuel Sköldblom,
			Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.